



St 1. (ojačanje između vrata i stijene)

kom 20

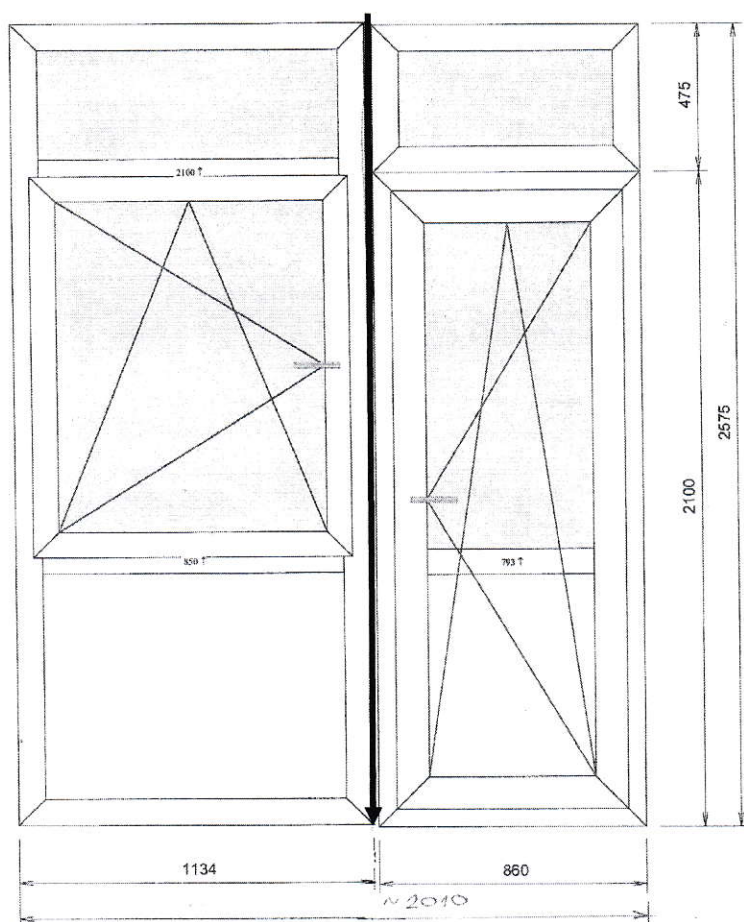

St 1.1 (ojačanje između vrata i stijene)

kom 3

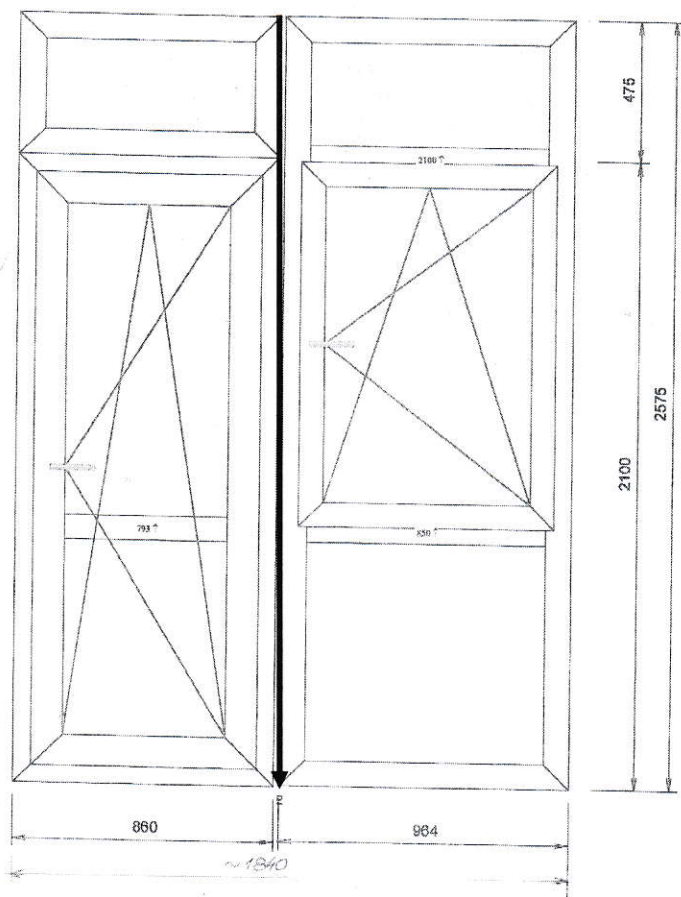


St. 2

kom 4

(3 kom = 1 škare, 1 kom = 2 škare)


Ojačanja naznačena u shemi

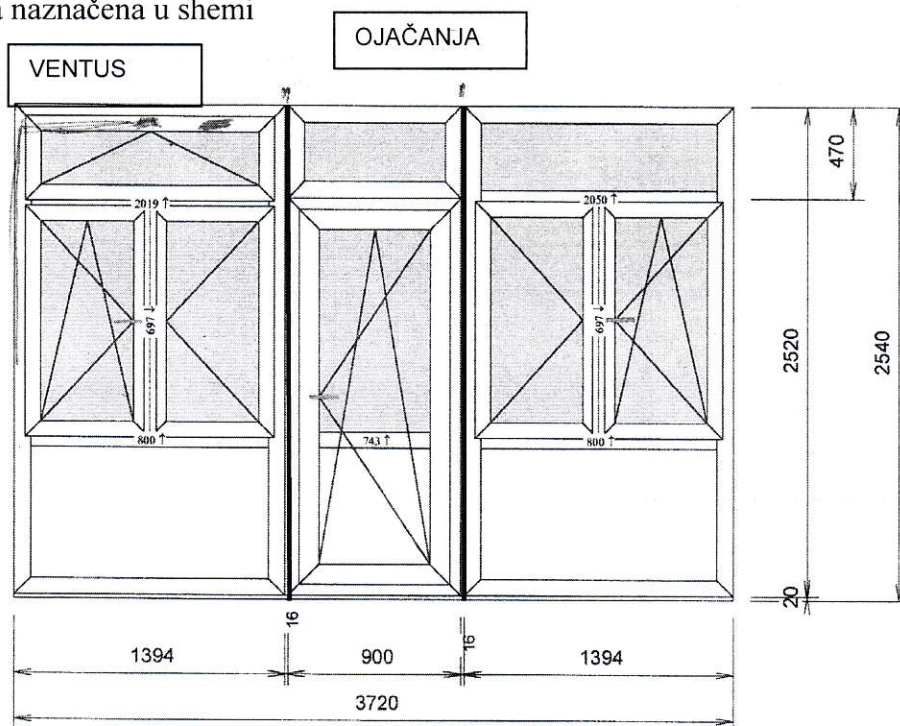

St 3 (ventus 12 kom lijevo, 12 kom desno)


kom 24

(postojeće rešetke 8 kom ostaje , 16 kom se izvode nove).

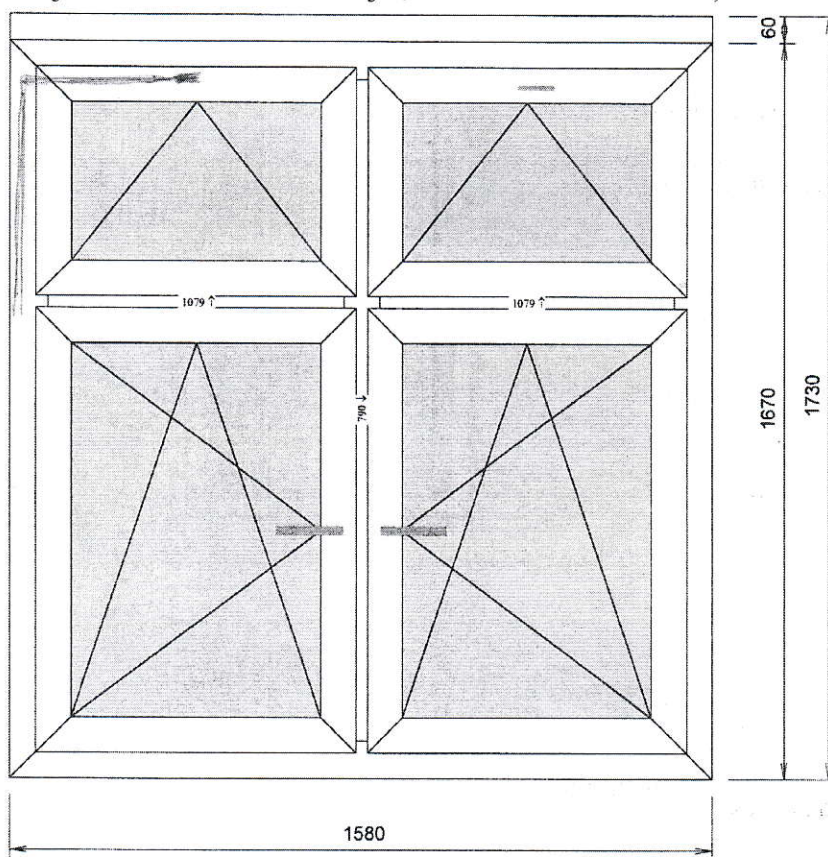


St 3a (ventus 2 kom po prozoru)

kom 3

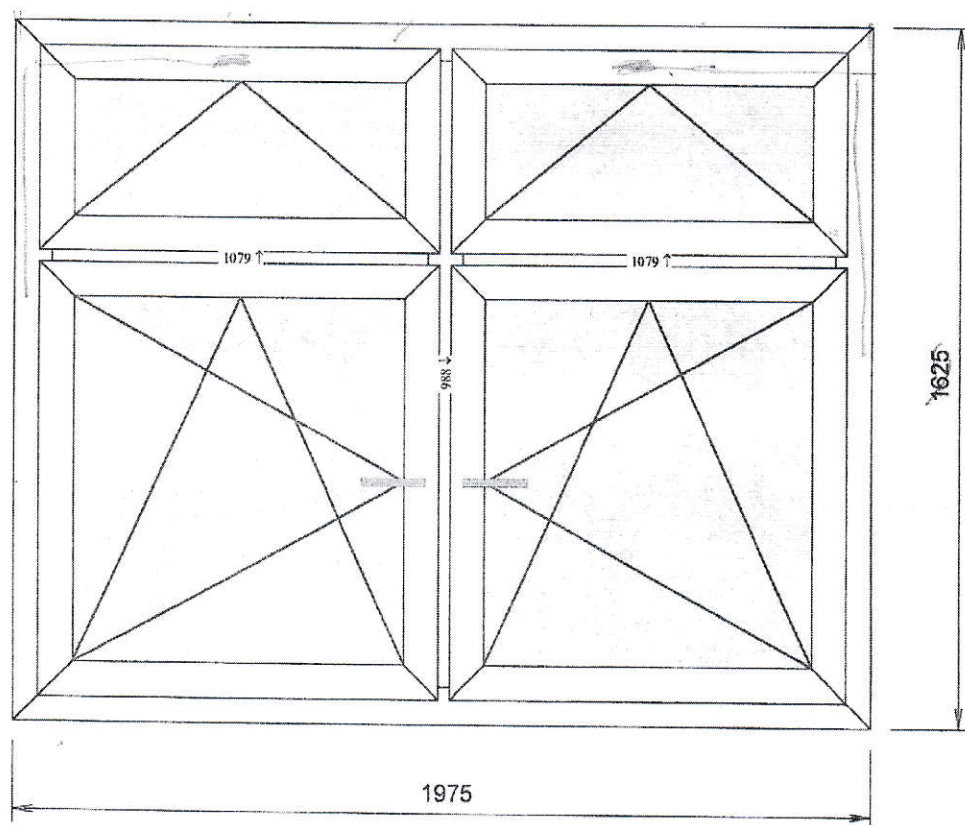

St 5 (ventus 2 kom po prozoru sa po 2 škare)


kom 4

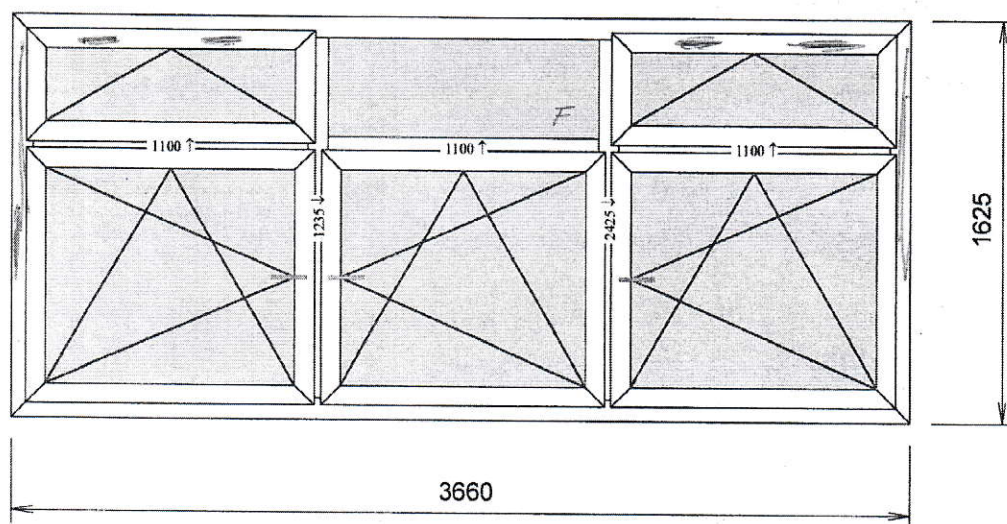

St 7


kom 3

(2 kom sa po dva ventusa, 1 kom jedan ventus)

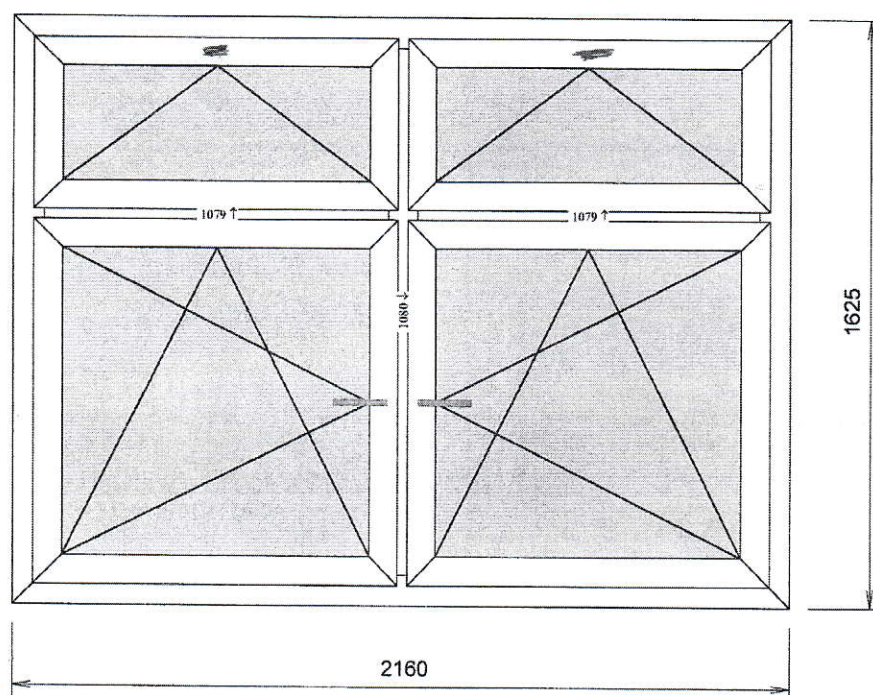


St 7a (podrum)

kom 1

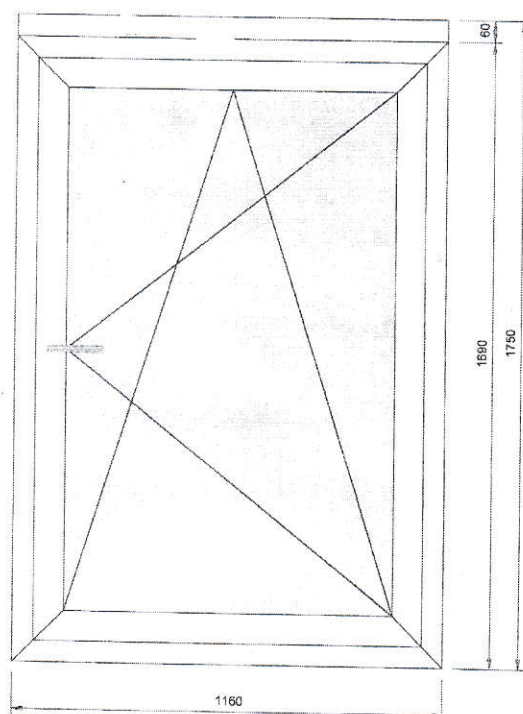


St 11
(dva komarnika)

kom 1

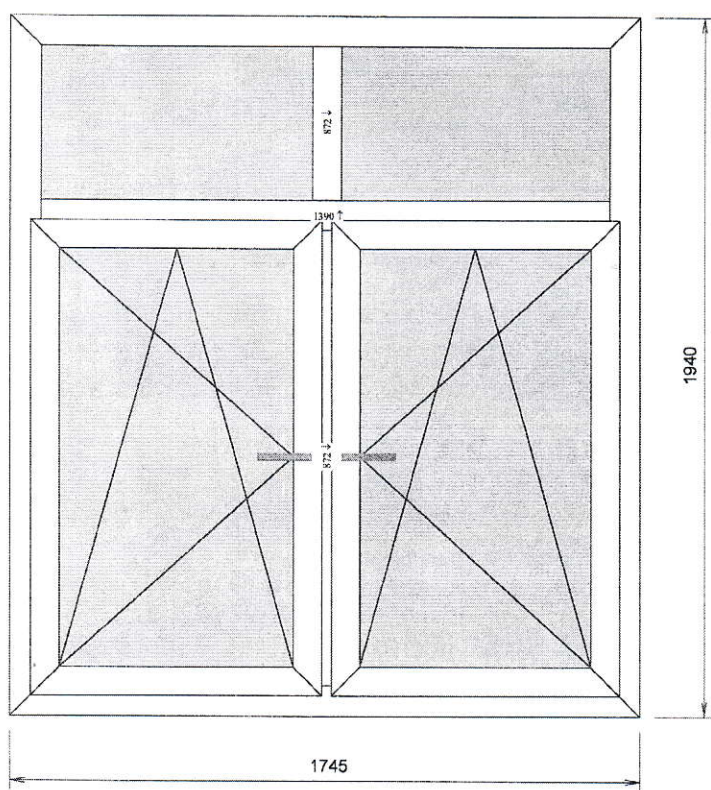


St 13
(po dva ventusa)

kom 13

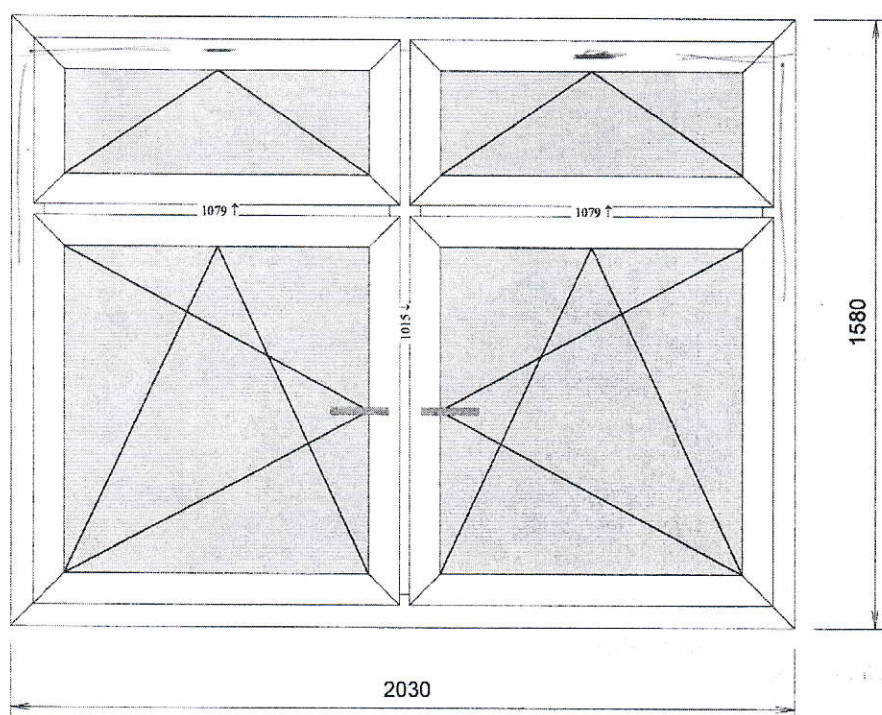


St 13a (dva komada ventusa)

kom 1

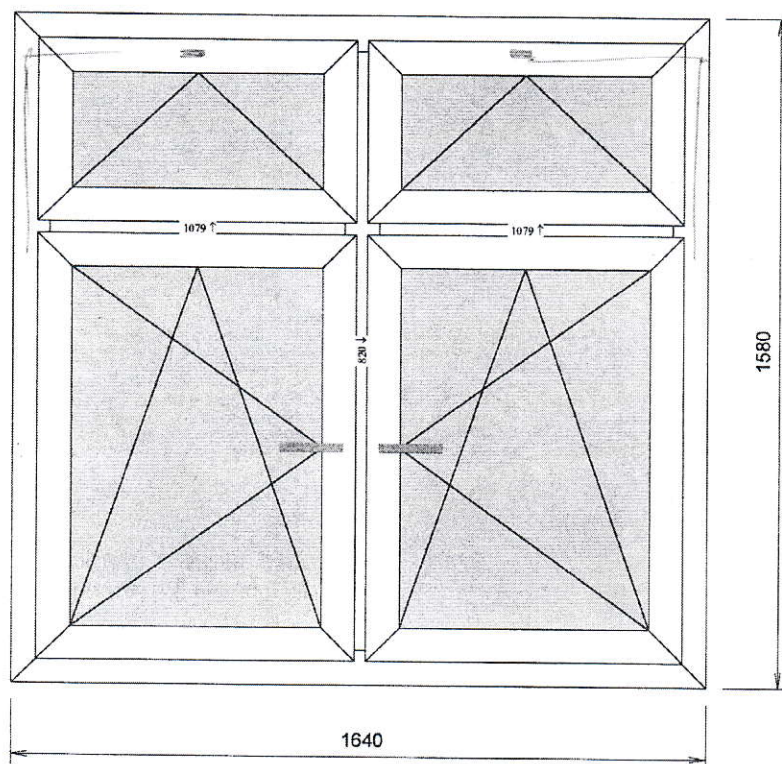


St 13 b (1 ventus po prozoru)
(2. kat sanit. čvor)

kom 2

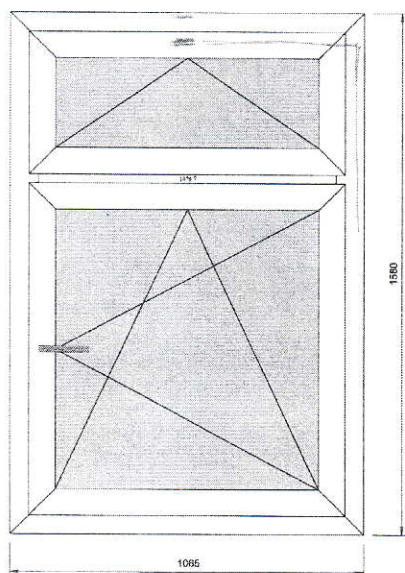

St 17 prizemlje, (I. kat)

kom 2

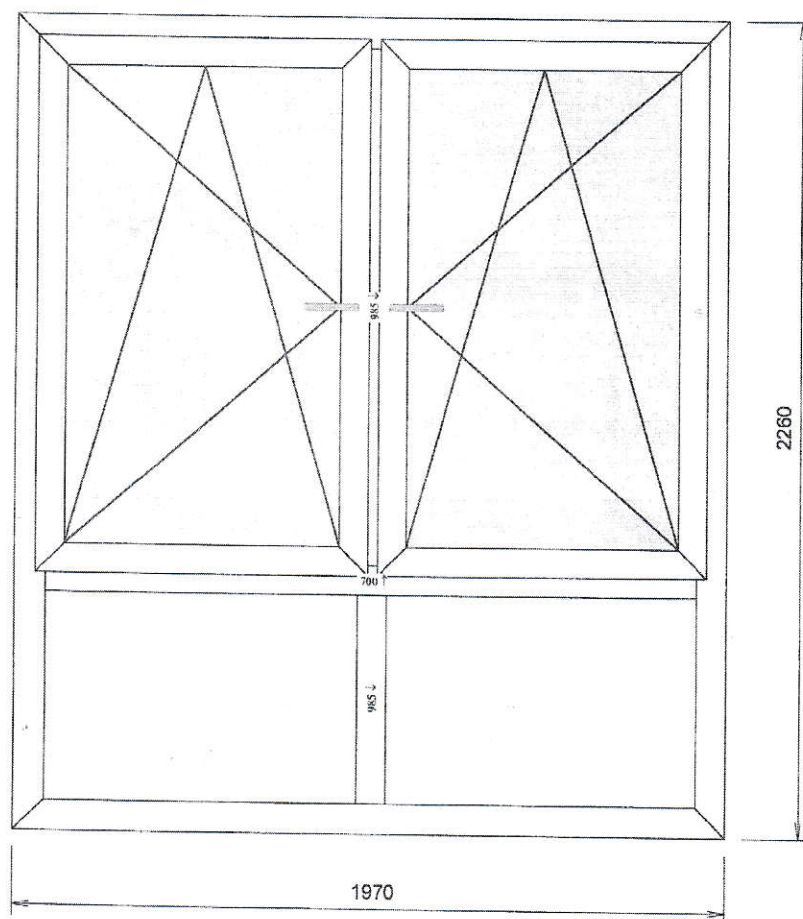

St 17a (podrum)

kom 1

(profil krila od 120-130 mm, kvadratno ojačanje 2 mm, PVC spojnice varova u uglovima, brava na zaključavanje s kljunovima, pantovi nosivosti 130 kg).

